


## Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. **Naprawa wyłącznika 3WL1216-3CB36-1AA4-Z firmy SIEMENS** polegająca na wymianie mechanizmu położenia wyłącznika do ramy wysuwnej; po zakończeniu naprawy wykonanie testów funkcjonalnych potwierdzających poprawność naprawy zakończonych wystawieniem protokołu; naprawa może odbyć się w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie potencjalnego Wykonawcy, przy czym koszt i ubezpieczenie transportu w obie strony leżeć będą po stronie Wykonawcy. Uszkodzenie przedstawione zostało na poniższym zdjęciu:

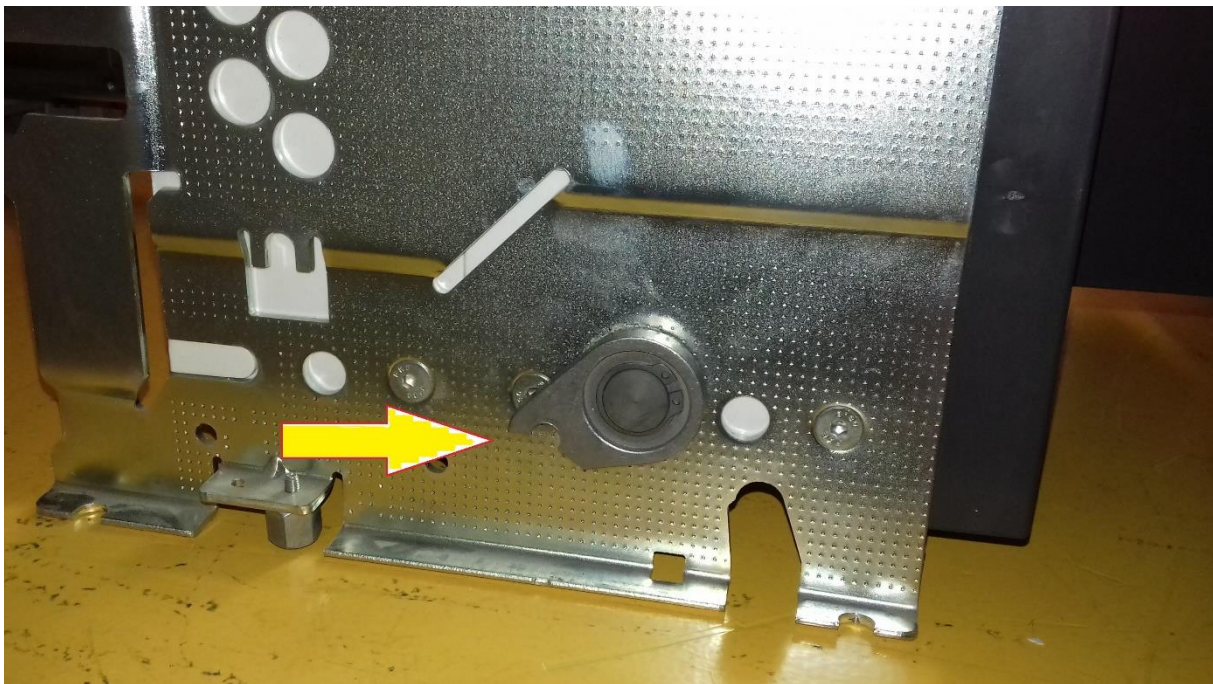

2. **Dostawa i montaż (wymiana) kasety do wyłącznika wysuwnej 3WL1, wielkość II, 3-biegunowa, IN 2000A, ICU do 100kA (3WL9212-3AC31-1BA1Z) w rozdzielni nN BFA**

- Z 3 LISTWAMI ZACISKOWYMI OBWODÓW POMOCNICZYCH
- Z PRZYŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI (SIGUT)
- 3 STYKI SYGNALIZACJI POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA/ROZŁĄCZNIKA W
- KASECIE: 1CO -PRACA; 1CO - TEST; 1CO -WYSUNIĘTY
- ŻALUZJA DWUCZĘŚCIOWA, ZAMYKANA NA KLÓDKI
- R10: OSŁONA KOMÓR ŁUKOWYCH
- KASETA DLA WYŁĄCZNIKA/ ROZŁĄCZNIKA WYSUWNEGO 3WL1,
- WIELKOŚĆ II, 3-BIEGUNOWA, IN 2000A, ICU DO 100KA
- PRZYŁĄCZE GŁÓWNE POZIOME
- Z 3 LISTWAMI ZACISKOWYMI OBWODÓW POMOCNICZYCH
- Z PRZYŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI (SIGUT)
- 3 STYKI SYGNALIZACJI POŁOŻENIA WYŁĄCZNIKA/ROZŁĄCZNIKA W
- KASECIE: 1CO -PRACA; 1CO - TEST; 1CO -WYSUNIĘTY
- ŻALUZJA DWUCZĘŚCIOWA, ZAMYKANA NA KLÓDKI
- R10: OSŁONA KOMÓR ŁUKOWYCH

wraz z wyposażeniem w postaci łącznika sygnalizacji położenia do ramy wysuwnej, 1. Blok (3 mikroprzełączniki) (3WL9111-0AH11-0AA0)