



=BBA+03 Pole nr 3 rozd. 15kV BBA
na poz. 0,00m w budynku elektrycznym.
Projekt nr 103-54-3006

T11, T12, T13
630A/5A
RDZEŃ III - kl.0,2S, FS5, 20VA



=CFQ02
Szafa liczników energii
w pomieszczeniu serwerowni
poziom +13,6m

Pokrywa plombowana

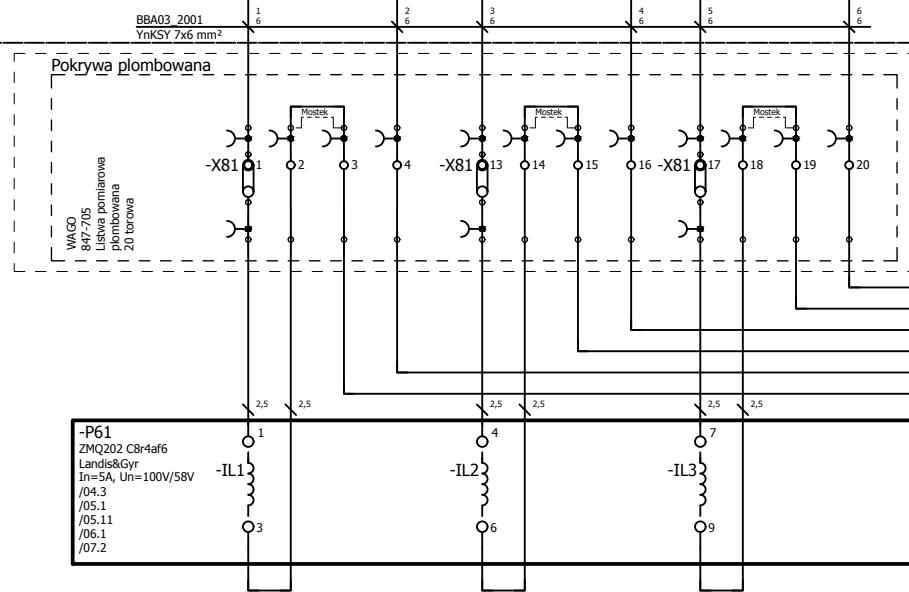

-P61
ZMQ202 C8r4af6
Landis&Gyr
In=5A, Un=100V/58V
/04.3
/05.1
/05.11
/06.1
/07.2

-P62
ZMQ202 C8r4af6
Landis&Gyr
In=5A, Un=100V/58V
/04.8
/05.3
/05.14
/06.1
/07.9



Terma Sciences Ecologie
Terma Sciences Group


ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie
 SP z o.o.

Faza:	PPW
-------	-----

	Sprawdził B. Rożniatowski

Nr rys.	103-54-2029-006-01-PF	
Urządzenie:		M
=		+

Zmiana:

Schemat zasadniczy

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied

Data
2017.11.30