


SZAFKA LICZNIKÓW- ZASILANIE OGÓLNE 230V AC


ZASILANIE GNIAZDA SERWISOWEGO I OŚWIETLENIA SZAFY

UZIEMIENIE SZAFY

=BJDA01 wg projektu nr
103-54-5902 Instalacja gniazd remontowych,
siły nietechnologicznej i urządzeń HVAC




=Uziemienie w serwerowni
Uziemienie-
Bednarka w serwerowni



BJDA01 1.15 1001
YnKY-zo 3x2,5 mm²

=CFQ02

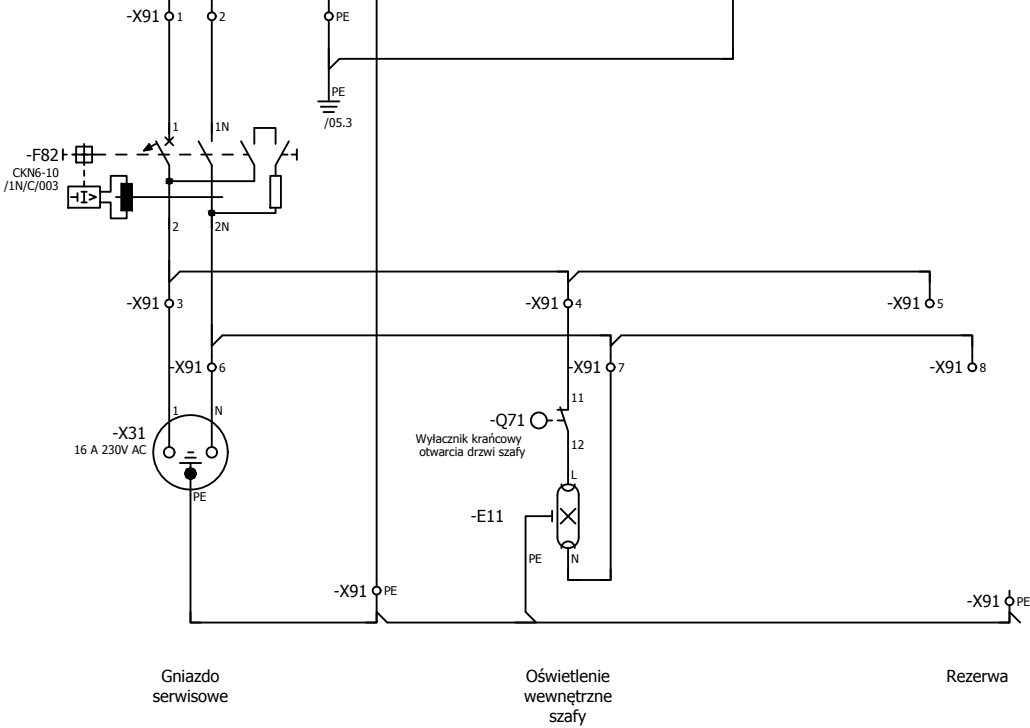

Gniazdo
serwisowe

Oświetlenie
wewnętrzne
szafy

Rezerwa



ELSTA Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. Janińska 32



Inwestor
ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o.o.
71-504 Szczecin ul. Czesława 9
Inwestycja
Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego



Branża: Elektryczna	Faza: PPW	Nazwa projektu: 103-54-2029	Nr rys. 103-54-2029-006-01-PF		Zmiana:
Projektował T. Gliniecki	Opracował T. Gliniecki	Sprawdził B. Roźniatowski	Urządzenie: =	Miejsce montażu: +	
Tytuł 3.1.7.22.7 Pomiar energii elektrycznej zasilania podstawowego. Schematy zasadnicze. Schemat połączeń wewnętrznych i przyłączy. Plan rozmieszczenia aparatury. Pomiar energii podstawowy i kontrolny Schemat zasadniczy				Format A3	Skala -
INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KOTRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied				Data 2017.11.30	Arkusz 08 / 13