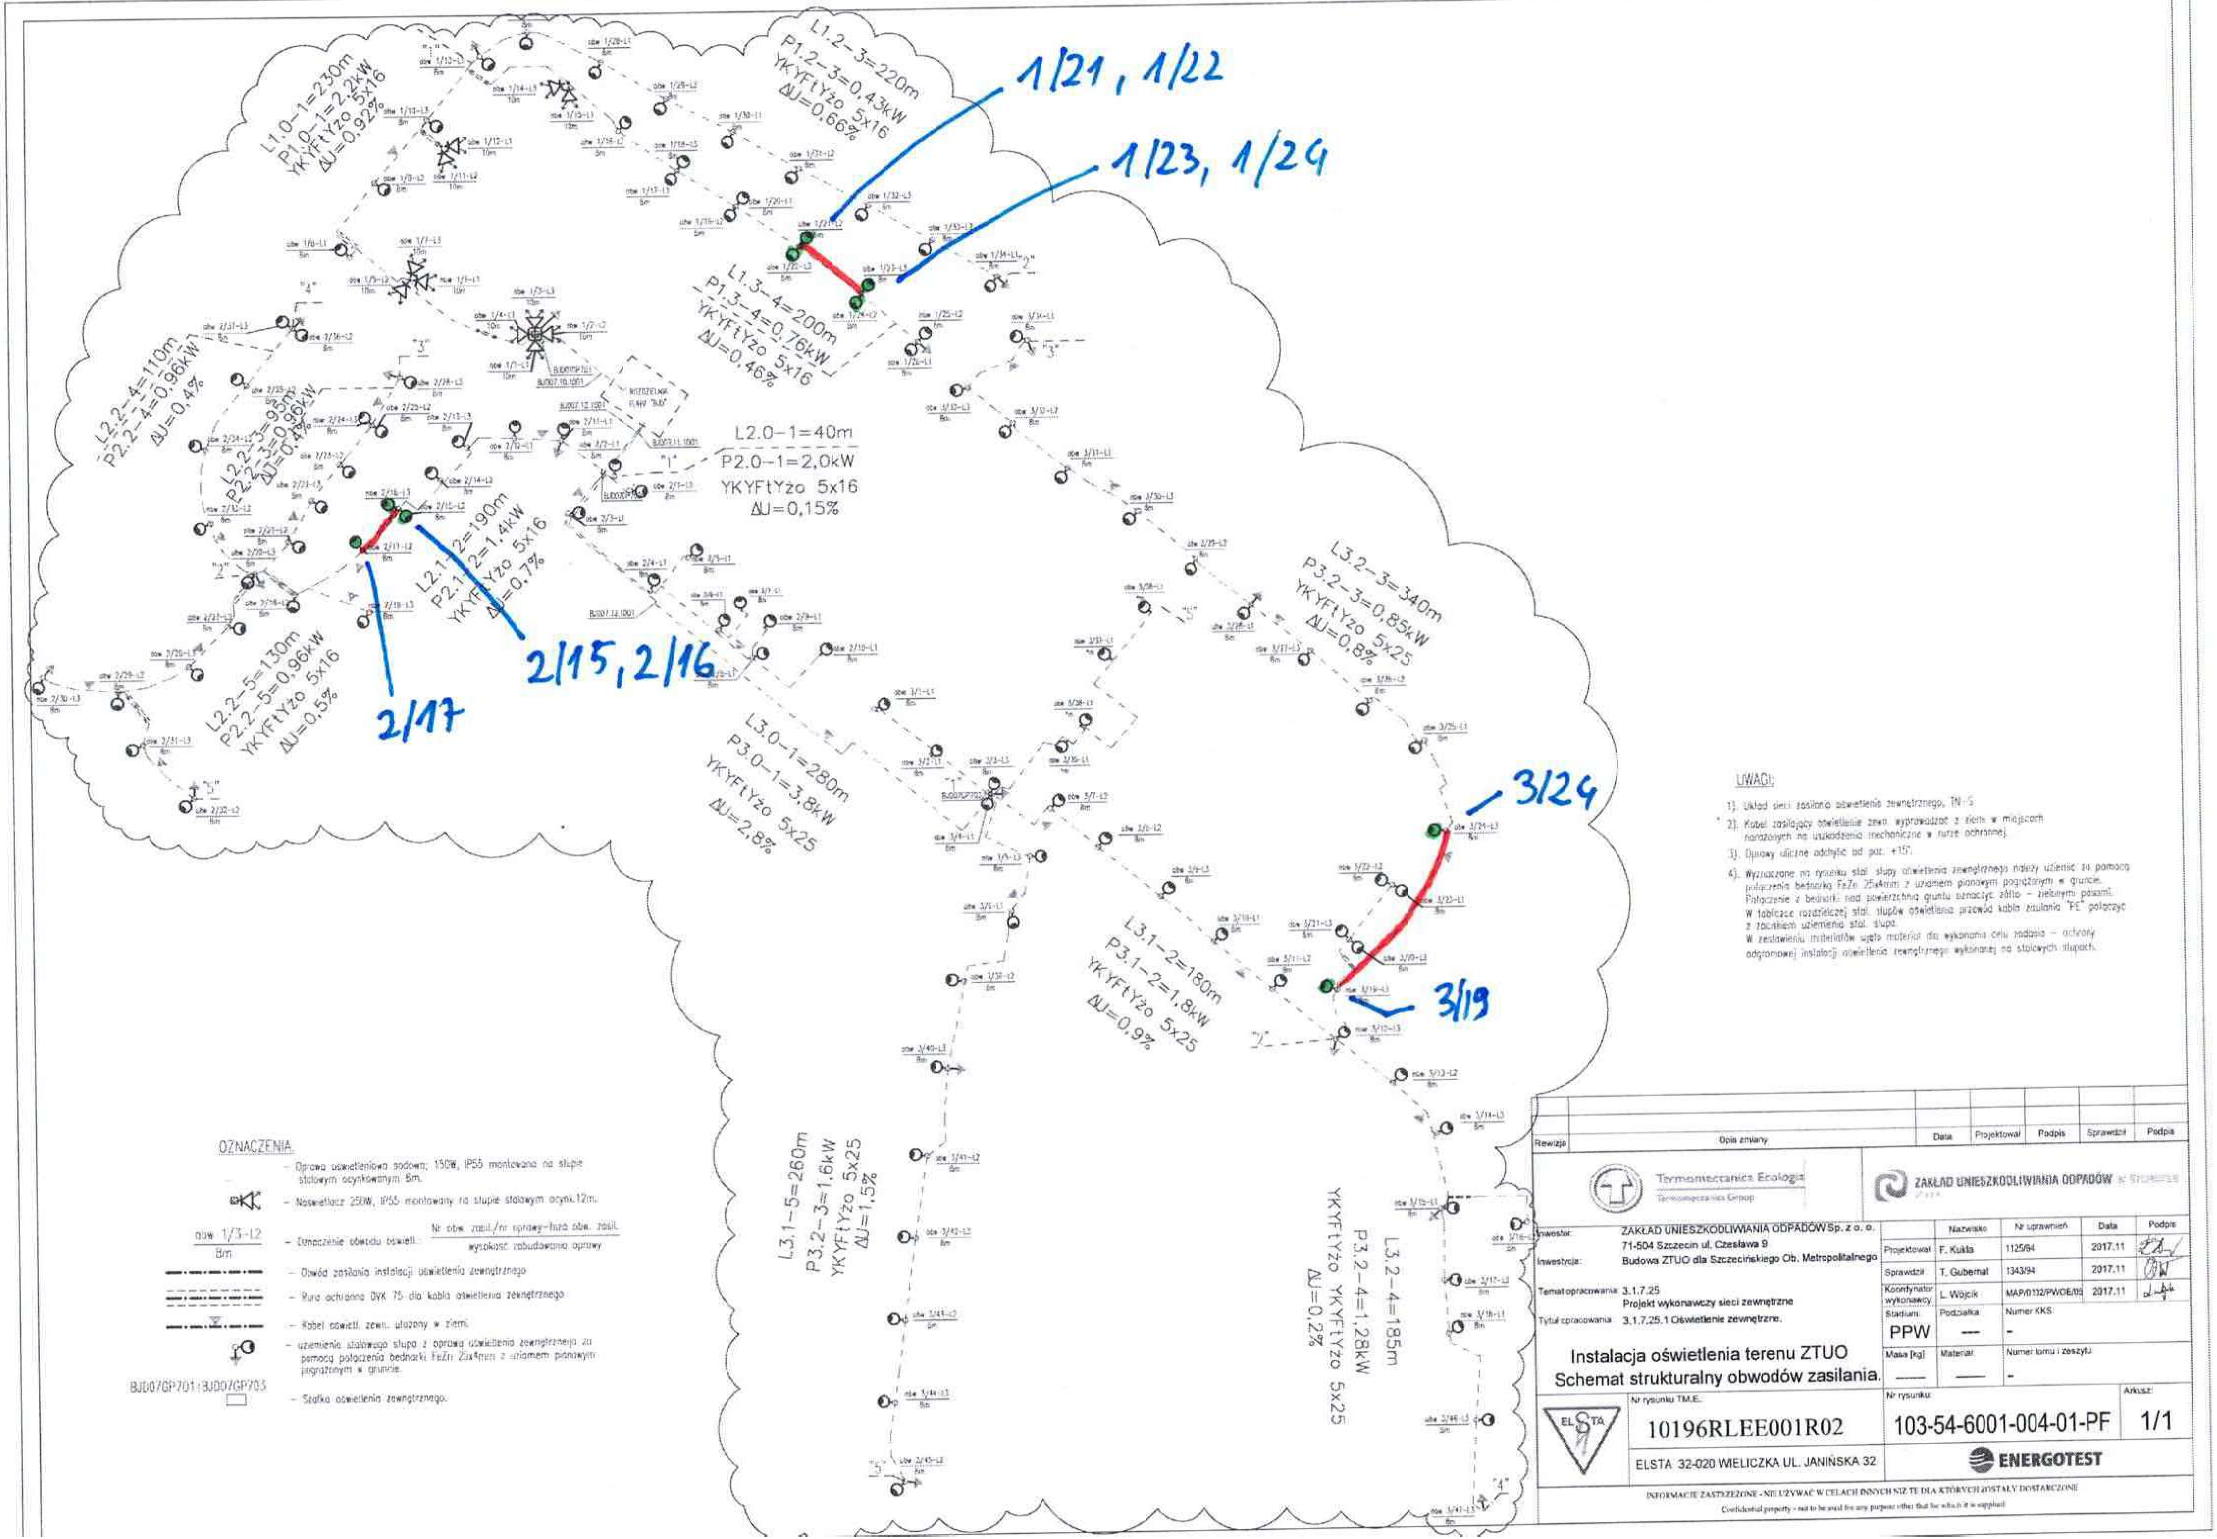

OZNACZENIA

- Oprawa oświetleniowa sodowa; 150W, IP55 montowana na słupie stalowym ocynkowanym 8m.
- Naświetlacz 250W, IP55 montowany na słupie stalowym ocynk.12m.
- słw 1/3-L2 / 8m — Oznaczenie obwodu oświetl. (Nr obw. zasil./nr sprawy–typ obw. zasil. / wysokość zabudowania oprawy)
- Obwód zasilania instalacji oświetlenia zewnętrznego
- Rura ochronna OVK 75 dla kabla oświetlenia zewnętrznego
- Kabel oświetl. zewn. ułożony w ziemi.
- uziemienie stalowego słupa z oprawą oświetlenia zewnętrznego za pomocą połączenia bednarki FeZn 25x4mm z uziomem pionowym jagnięcym w gruncie.
- BJD07GP701+BJD07GP703 — Szafka oświetlenia zewnętrznego.

UWAGI:

1). Układ sieci zasilania oświetlenia zewnętrznego, TN-S.

2). Kabel zasilający oświetlenie zewn. wyprowadzać z ziemi w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne w rurze ochronnej.

3). Opisy dlatne odchylić od poz. +15°.

4). Wyznaczone na rysunku stal. słupy oświetlenia zewnętrznego należy uziemić za pomocą połączenia bednarką FeZn 25x4mm z uziomem pionowym jagnięcym w gruncie. Połączenie z bednarki nad powierzchnią gruntu oznaczyć żółto – zielonymi pasami. W tablicach rozdzielczej stal. słupów oświetlenia przewód kabla zasilania "PE" połączyć z zaciskiem uziemienia stal. słupa. W zestawieniu materiałów ujęto materiał do wykonania celu zadania – ochrony odgromowej instalacji oświetlenia zewnętrznego wykonanej na stalowych słupach.

Rewizja	Opis zmiany	Data	Projektował	Podpis	Sprawdził	Podpis

Termomechanics Ecologia — Termomechanics Group

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW w Szczecinie

			Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Inwestor:	ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sp. z o. o. 71-504 Szczecin ul. Czesława 9	Projektował	F. Kukla	1125/94	2017.11	
Inwestycja:	Budowa ZTUO dla Szczecińskiego Ob. Metropolitalnego	Sprawdził	T. Gubernat	1343/94	2017.11	
Temat opracowania:	3.1.7.25 Projekt wykonawczy sieci zewnętrzne	Koordynator wykonawcy:	L. Wójcik	MAP/0112/PWOE/05	2017.11	
Tytuł opracowania:	3.1.7.25.1 Oświetlenie zewnętrzne.	Stadium:	Podstawa:	Numer KKS:		
		PPW	—	-		
Instalacja oświetlenia terenu ZTUO Schemat strukturalny obwodów zasilania.		Masa [kg]	Materiał:	Numer tomu i zeszytu:		
		—	—	-		

ELSTA

Nr rysunku TM.E.: 10196RLEE001R02

Nr rysunku: 103-54-6001-004-01-PF

Arkusz: 1/1

ELSTA 32-020 WIELICZKA UL. JANIŃSKA 32

ENERGOTEST

INFORMACJE ZASTRZEŻONE - NIE UŻYWAĆ W CELACH INNYCH NIŻ TE DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY DOSTARCZONE
Confidential property - not to be used for any purpose other than for which it is supplied